


# Spannungsbegrenzungsfunktion im Verbraucherschlupfsystem für DEAs Typ B in der Mittelspannung

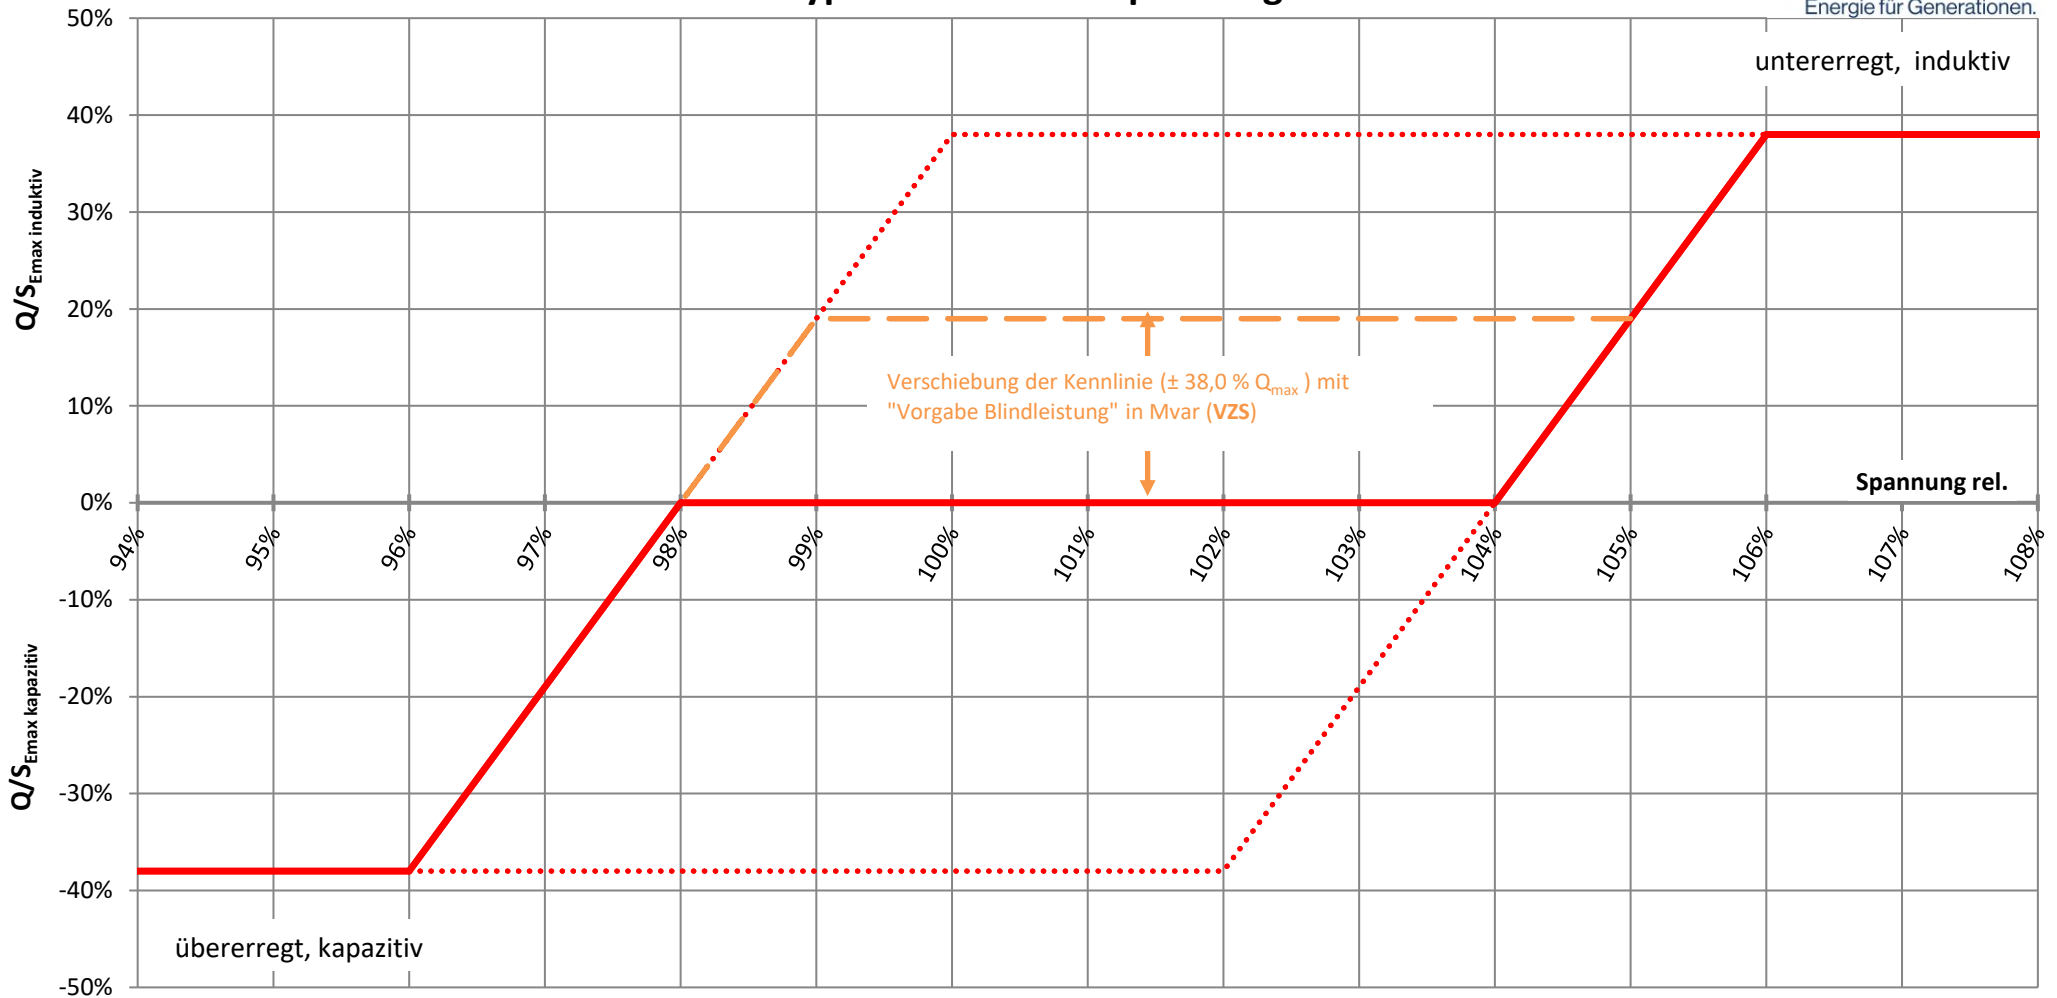

Vorarberg Netz: 10 kV & 20 kV:  $\sum Q_{max\ kapazitiv} = \sum Q_{max\ induktiv} = 38,0\% \times \sum S_{E_{max}}$

$\sum S_{E_{max}}$  = maximale Anlagenscheinleistung  
Zeitkonstante: PT1 mit 10s