Spannungsbegrenzungsfunktion im Verbaucherzählpfeilsystem für DEAs Typ B in der Niederspannung

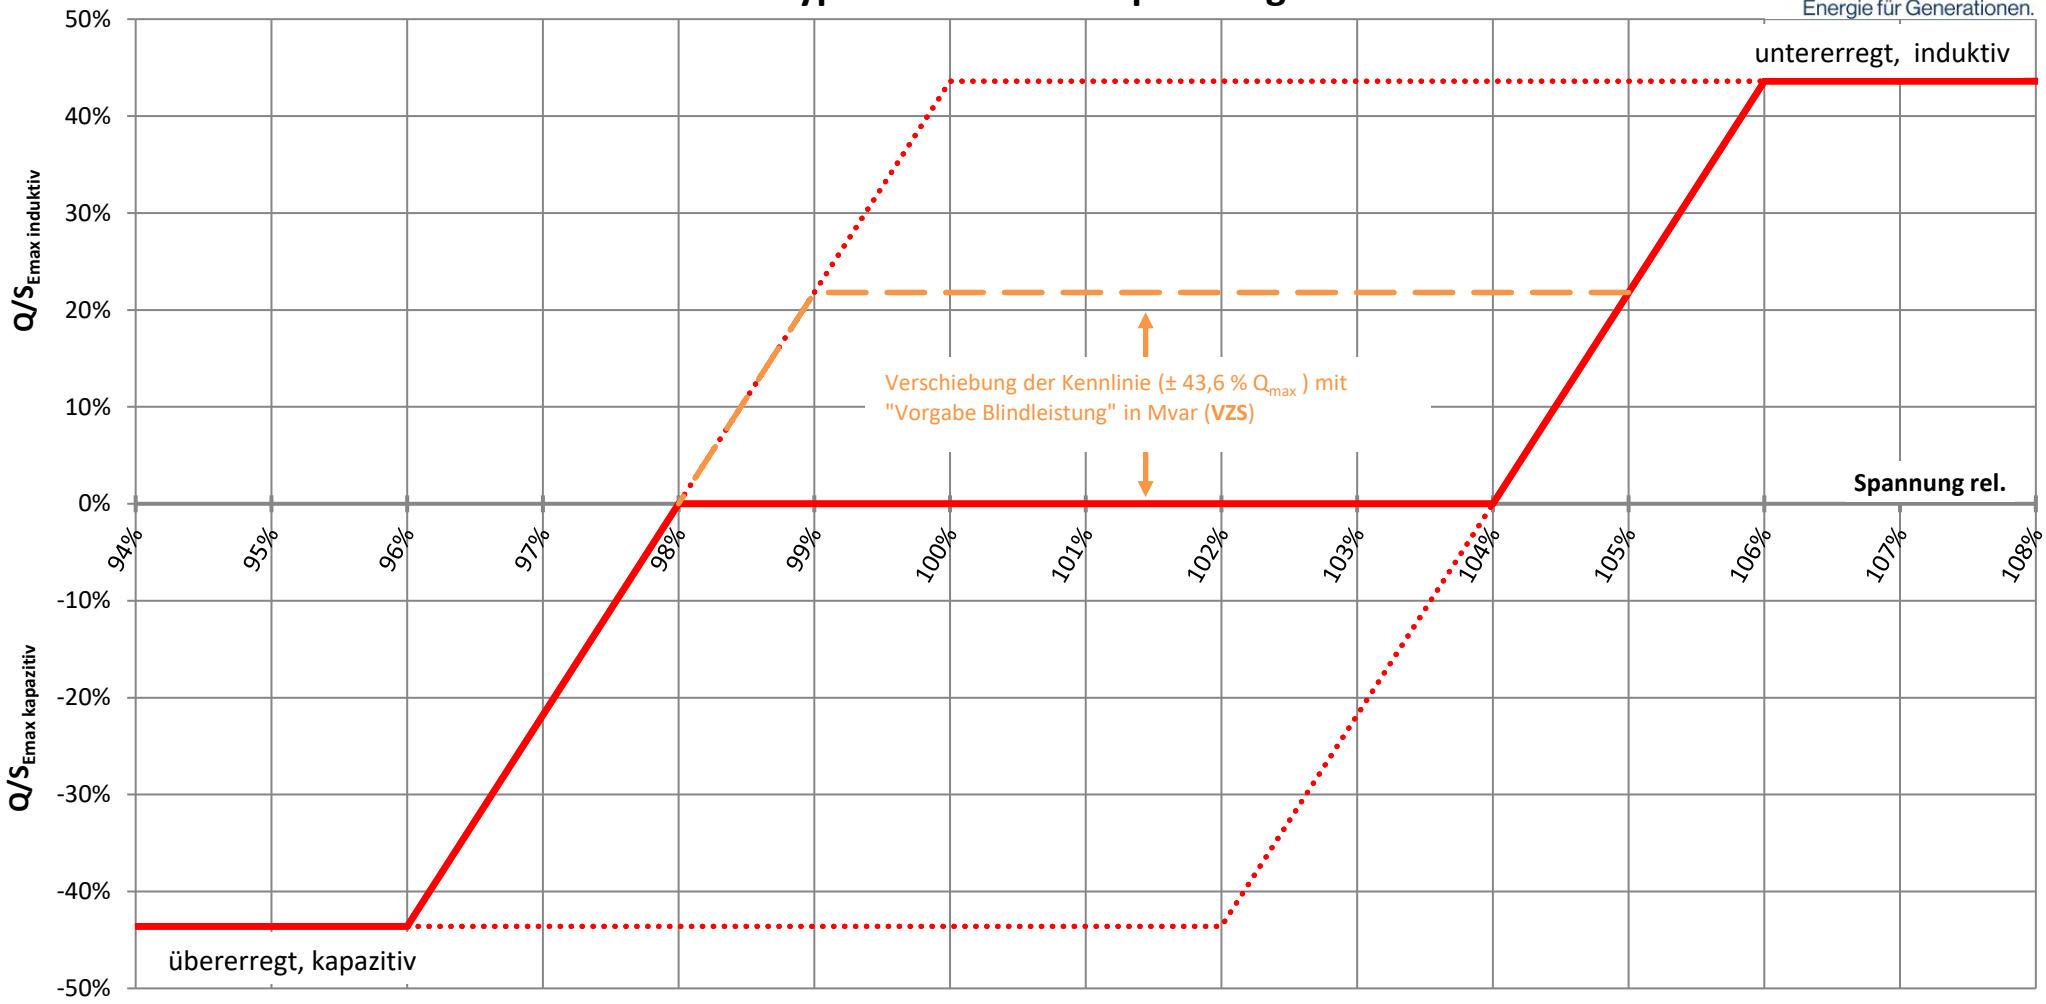

Vorarlberg Netz: 10 kV & 20 kV: $\sum Q_{max\ kapazitiv} = \sum Q_{max\ induktiv} = 43{,}6\% \times \sum S_{Emax}$
Spannung 100% ≙ 0,4kV

$\sum S_{Emax}$= maximale Anlagenscheinleistung
Zeitkonstante: PT1 mit 10s

03.07.2024